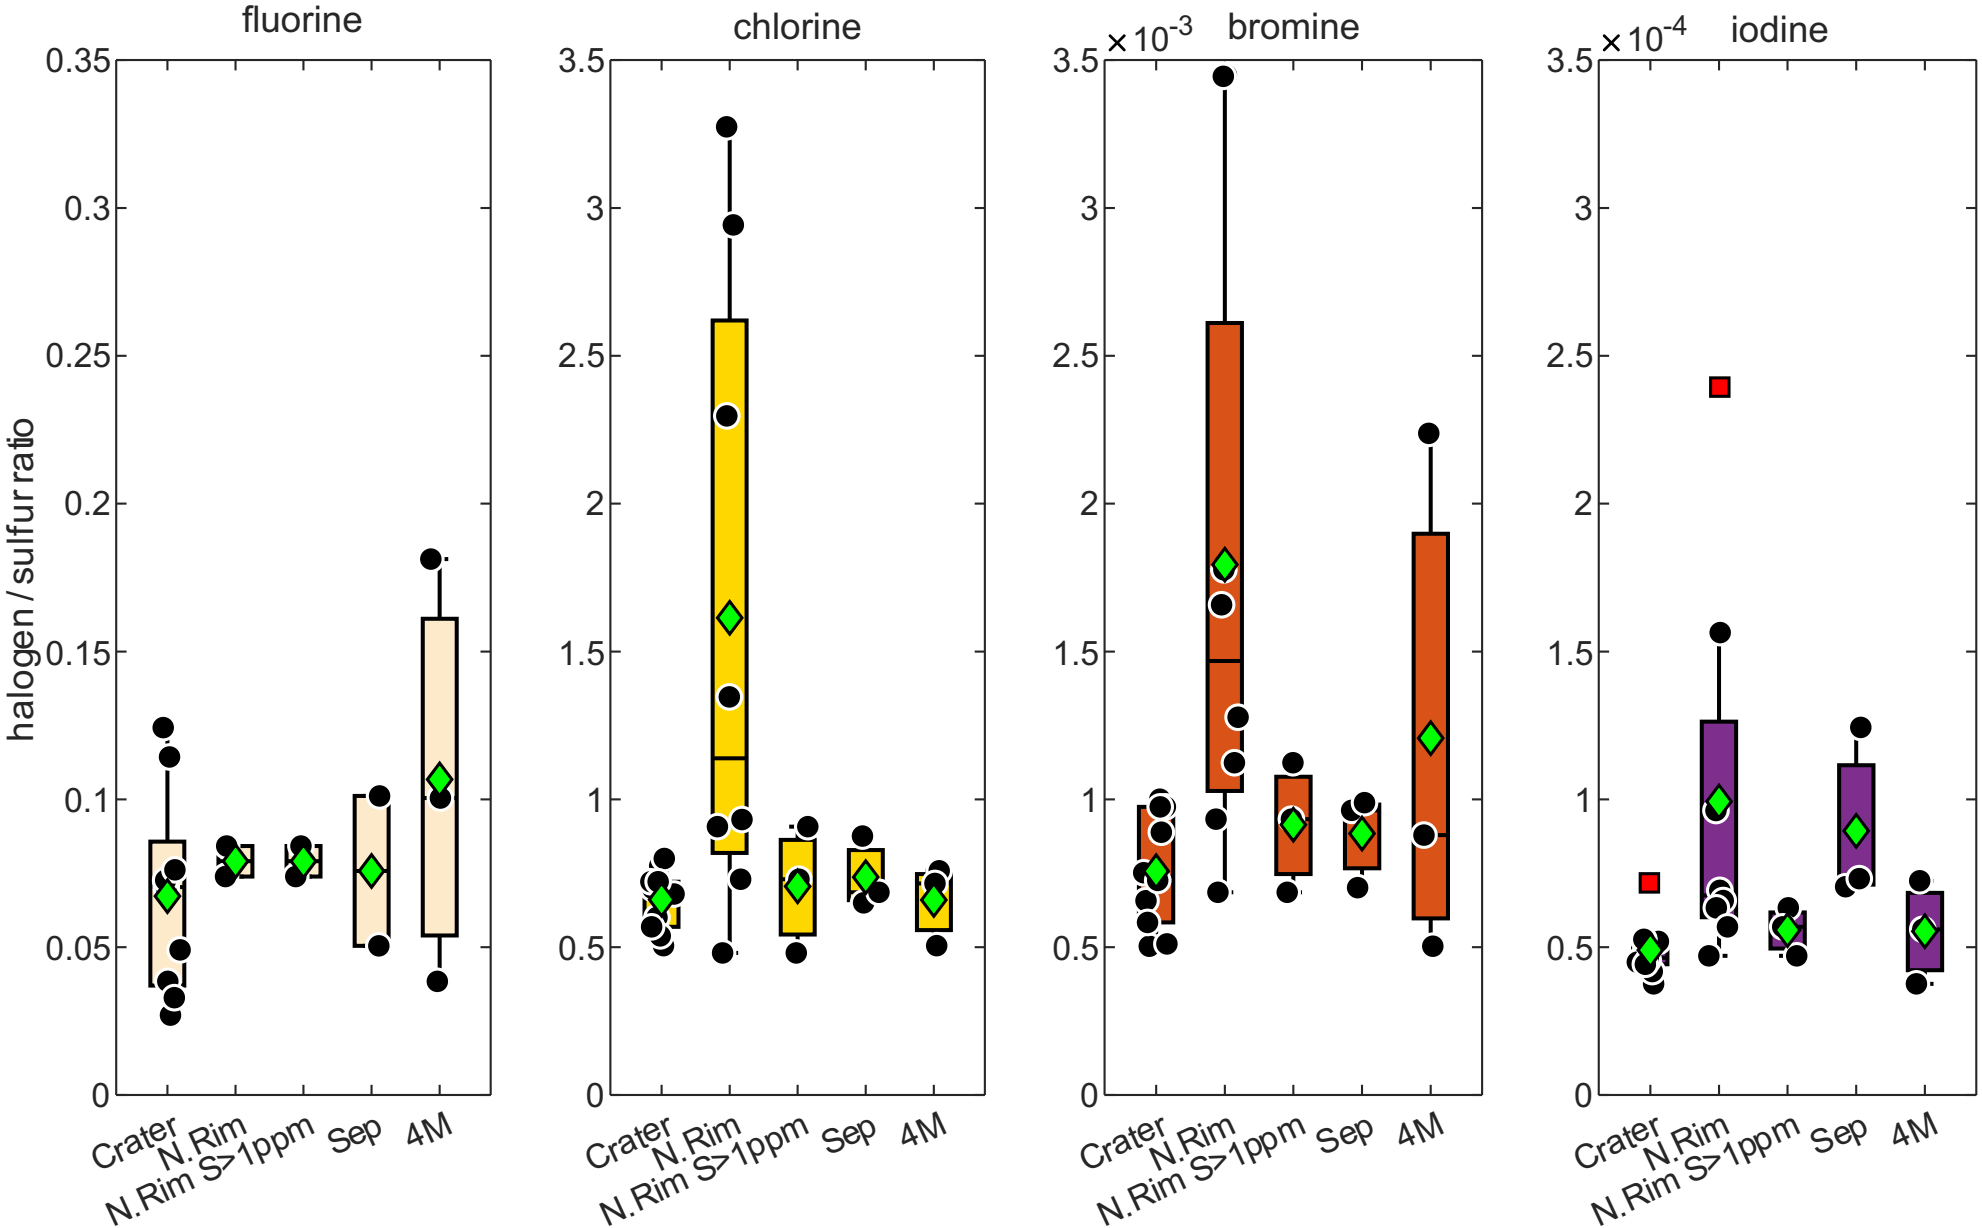
fluorine
chlorine
bromine
iodine
halogen / sulfur ratio
×10^-3
×10^-4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
Crater
N.Rim
N.Rim S>1ppm
Sep
4M