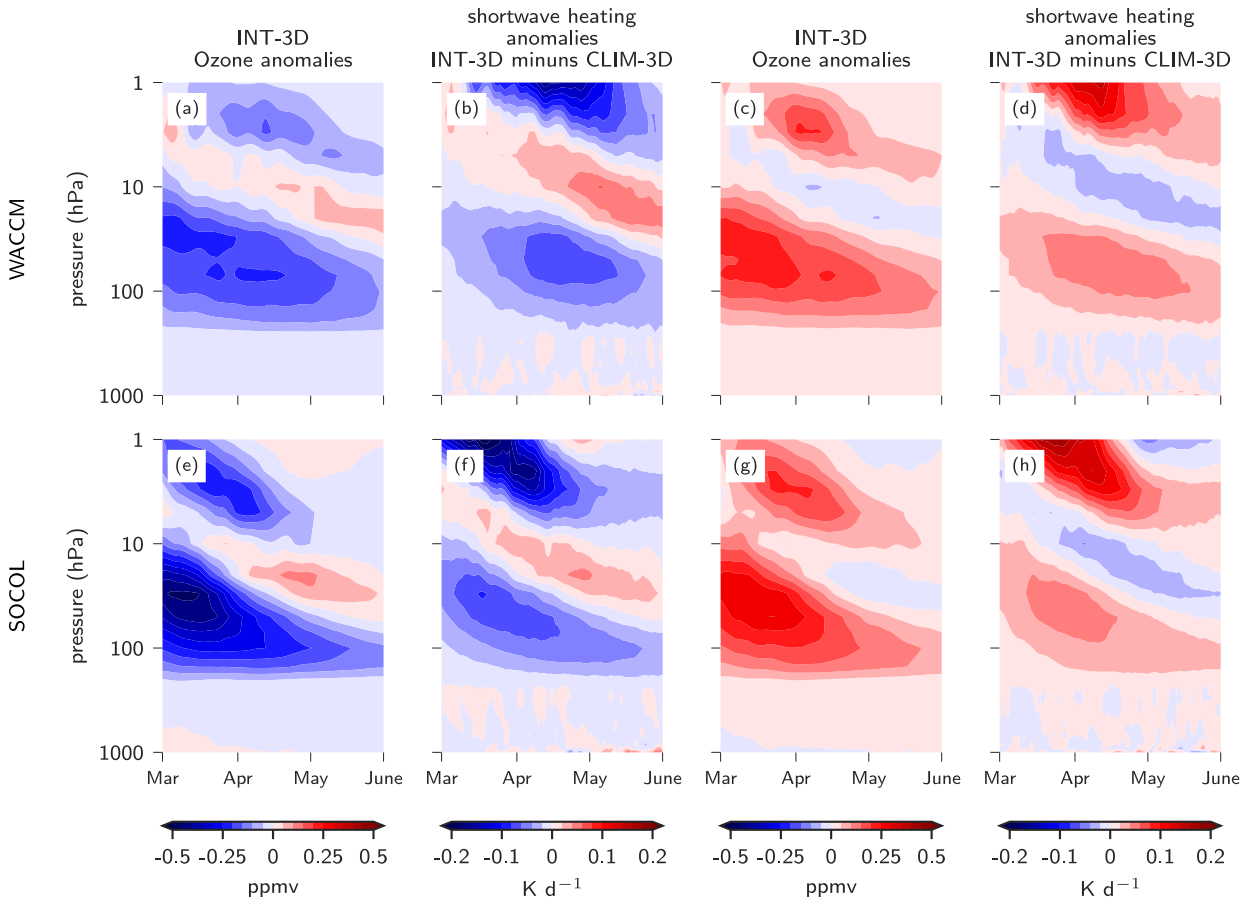
INT-3D
Ozone anomalies
shortwave heating
anomalies
INT-3D minuns CLIM-3D
INT-3D
Ozone anomalies
shortwave heating
anomalies
INT-3D minuns CLIM-3D
WACCM
SOCOL
pressure (hPa)
1
10
100
1000
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
Mar
Apr
May
June
-0.5 -0.25 0 0.25 0.5
ppmv
-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
K d^{-1}
-0.5 -0.25 0 0.25 0.5
ppmv
-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
K d^{-1}